




Ham, Gerhoevenstraat e.a. Programma van Maatregelen

T. Deville en S. Houbrechts

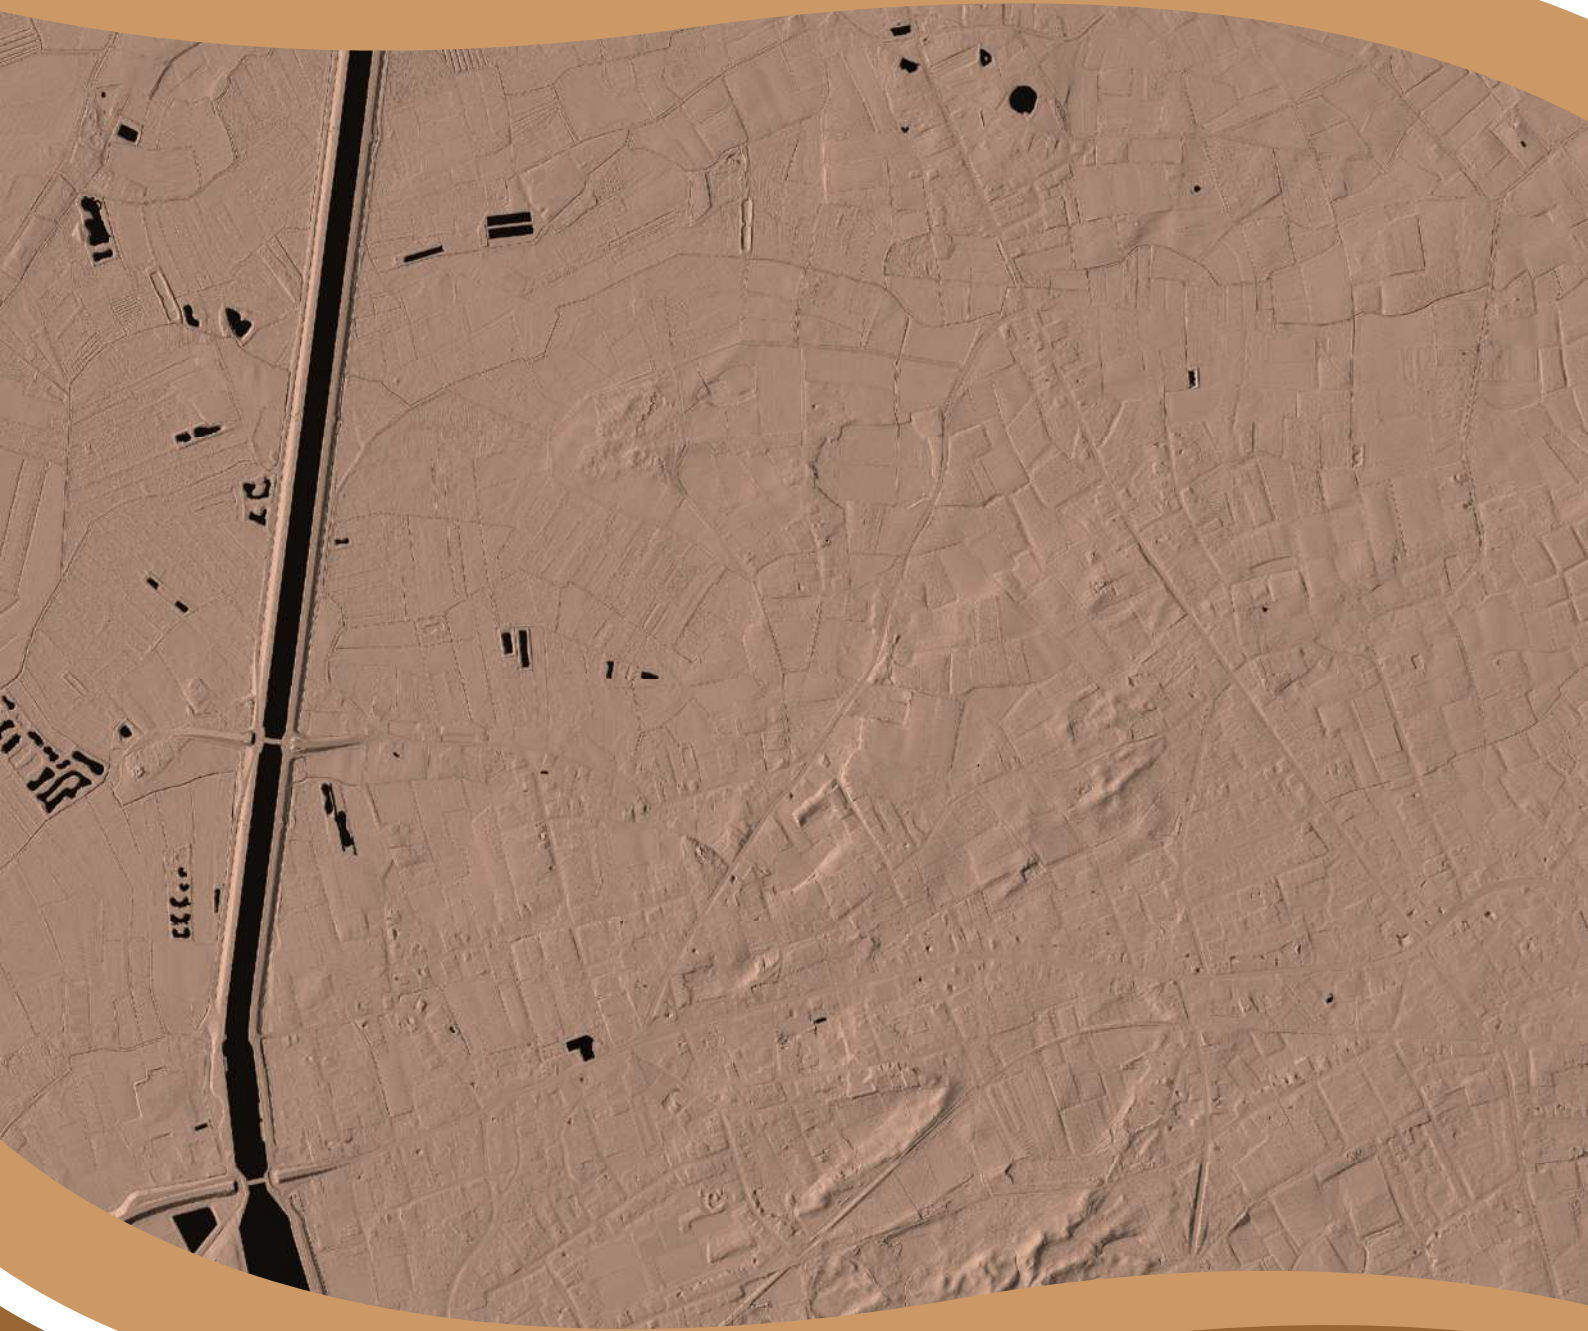


1. Inhoudsopgave


1. Inhoudsopgave.....	1
2. <i>Programma van Maatregelen voor vrijgave</i>.....	2
2.1. Administratieve gegevens.....	2
2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	5
2.3. Aanwezigheid van een archeologische site	5
2.4. Waardering van de archeologische site	5
2.5. Impactbepaling	5
2.6. Bepaling van maatregelen.....	6

2. Programma van Maatregelen voor vrijgave

2.1. Administratieve gegevens

Projectcode	2024B409
Nummer wettelijk depot	Niet van toepassing
Naam en erkennings-nummer erkend archeoloog	Condor Archaeological Research bvba (OE/ERK/Archeoloog/2016/0107), Trichterheideweg 11 bus 0.11, 3500 HASSELT
Interne actoren en specialisten	Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/2016/0108) Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist
Extern wetenschappelijk advies	/
Provincie	Limburg
Gemeente	Ham
Deelgemeente	Kwaadmechelen
Plaats	Gerhoevenstraat, Hoogblokstraat, Broekstraat, Diktestraat, Kapelstraat, Viooltjensstraat, Beekstraat
Toponiem	
Bounding Box	X: 204473.20 Y: 199578,53 X: 205493.51 Y: 201266.92
Kadastrale gegevens	Gemeente: Ham Afdeling: 2 Sectie: A Nr: Openbaar domein
Kaartblad	/
Kadasterkaart	

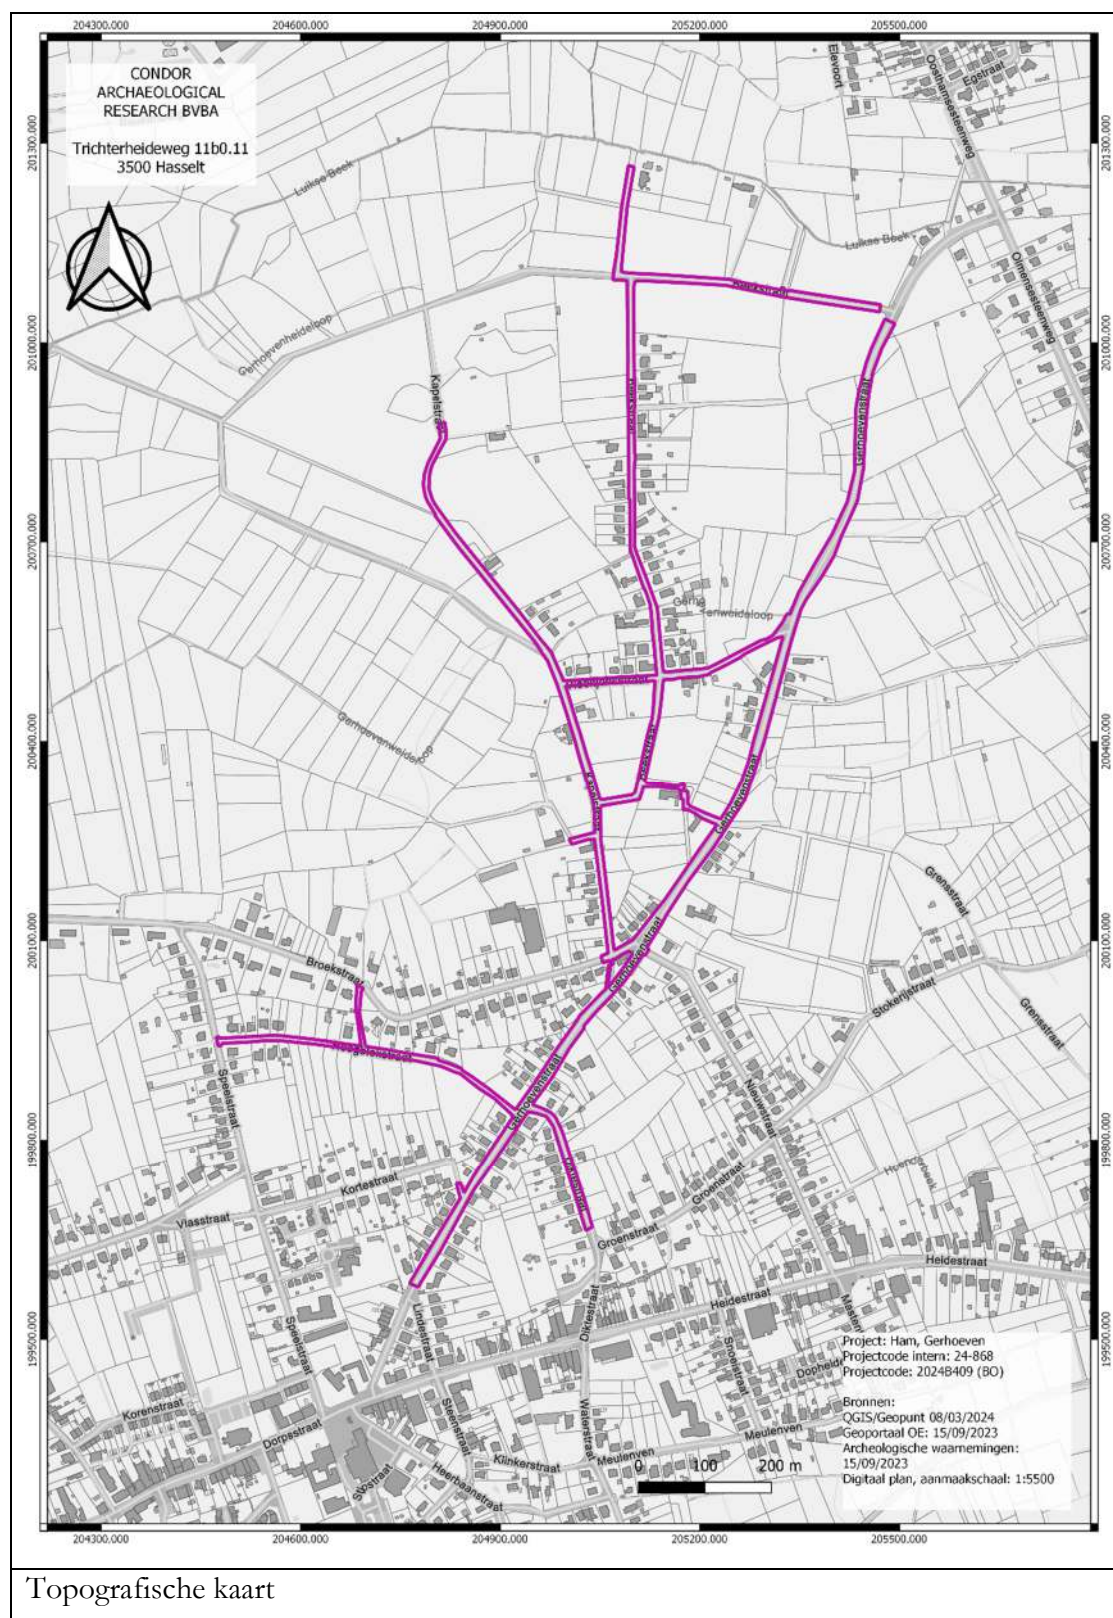

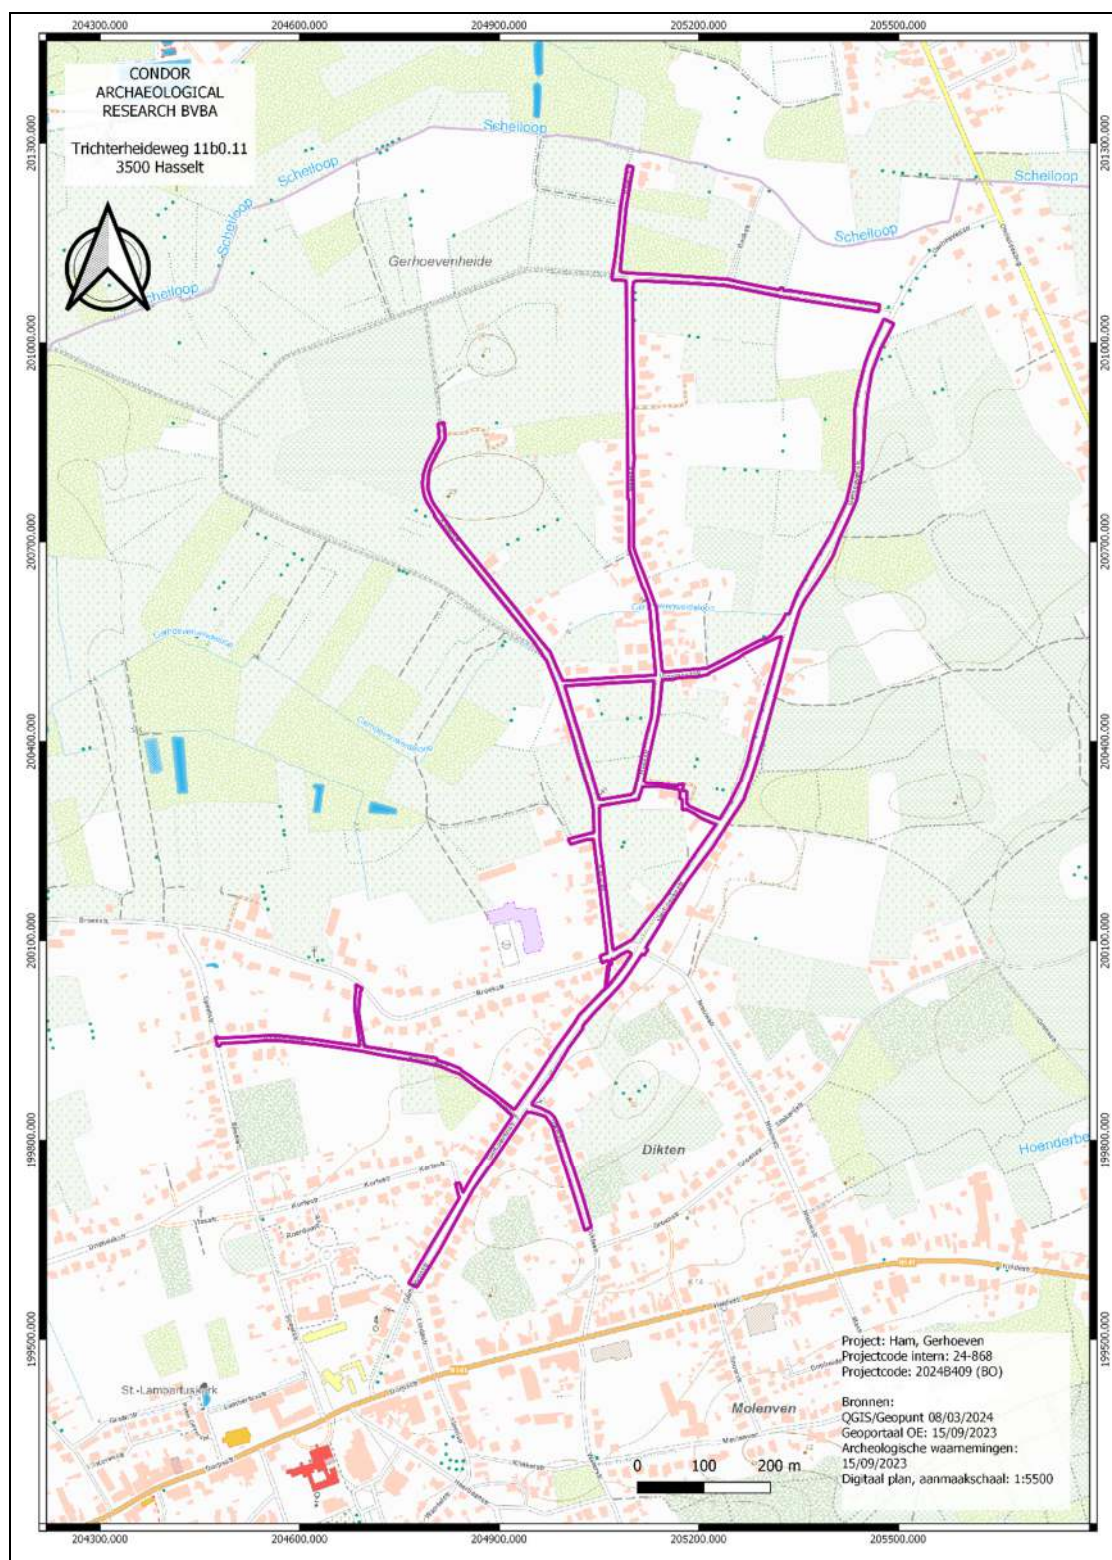

2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

In functie van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel aan de Gerhoevenstraat, Hoogblokstraat, Broekstraat, Diktestraat, Kapelstraat, Violtjensstraat en Beekstraat te Ham werd er een archeologienota opgemaakt.

Voor dit tracé werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Tijdens het bureauonderzoek kon er een goed beeld gevormd worden van de verstoringen die zich binnen het plangebied hadden voorgedaan. Op basis van het bureauonderzoek kon er een duidelijk advies worden gevormd en is er de mening toegedaan dat alle onderzoeken volledig zijn.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site niet uitgesloten worden. De kans om kenniswinst te realiseren wordt wel laag beschouwd.

2.4. Waardering van de archeologische site

Indien er al een archeologische site zou aanwezig zijn, dan kan er een lage waardering worden toegekend.

2.5. Impactbepaling

In de nabije toekomst is er het voornemen om een gescheiden rioleringsstelsel te realiseren aan de Gerhoevenstraat, Hoogblokstraat, Broekstraat, Diktestraat, Kapelstraat, Violtjensstraat en de Beekstraat te Ham.

Voor de aanleg van de RWA varieert de aanzetdiepte over het algemeen tussen 2 en 3 m met uitzondering van de Beekstraat waar de RWA op een gegeven ogenblik amper 1.22 m diep komt te liggen, maar dat is om aan te sluiten op een bestaande gracht. De DWA wordt aangezet tussen 1.22 en 3.07 m.

Na afronding van de werken wordt er nieuwe wegenis aangelegd. Daar waar een bitumineuze verharding is voorzien bedraagt de dikte 45 cm, op de kruispunten van de Gerhoevenstraat is een cementbetonverharding voorzien met een dikte van 45 cm.

Elders is de opbouw van cementbetonverharding 50 cm. De fietspaden krijgen een aanzetdiepte van 50 cm.

We kunnen samengevat stellen dat er een grote impact is.

2.6. Bepaling van maatregelen

Er wordt op basis van het bureauonderzoek geen verder onderzoek geadviseerd. De kosten voor verder onderzoek wegen niet op tegen de kenniswinst die verwacht wordt.